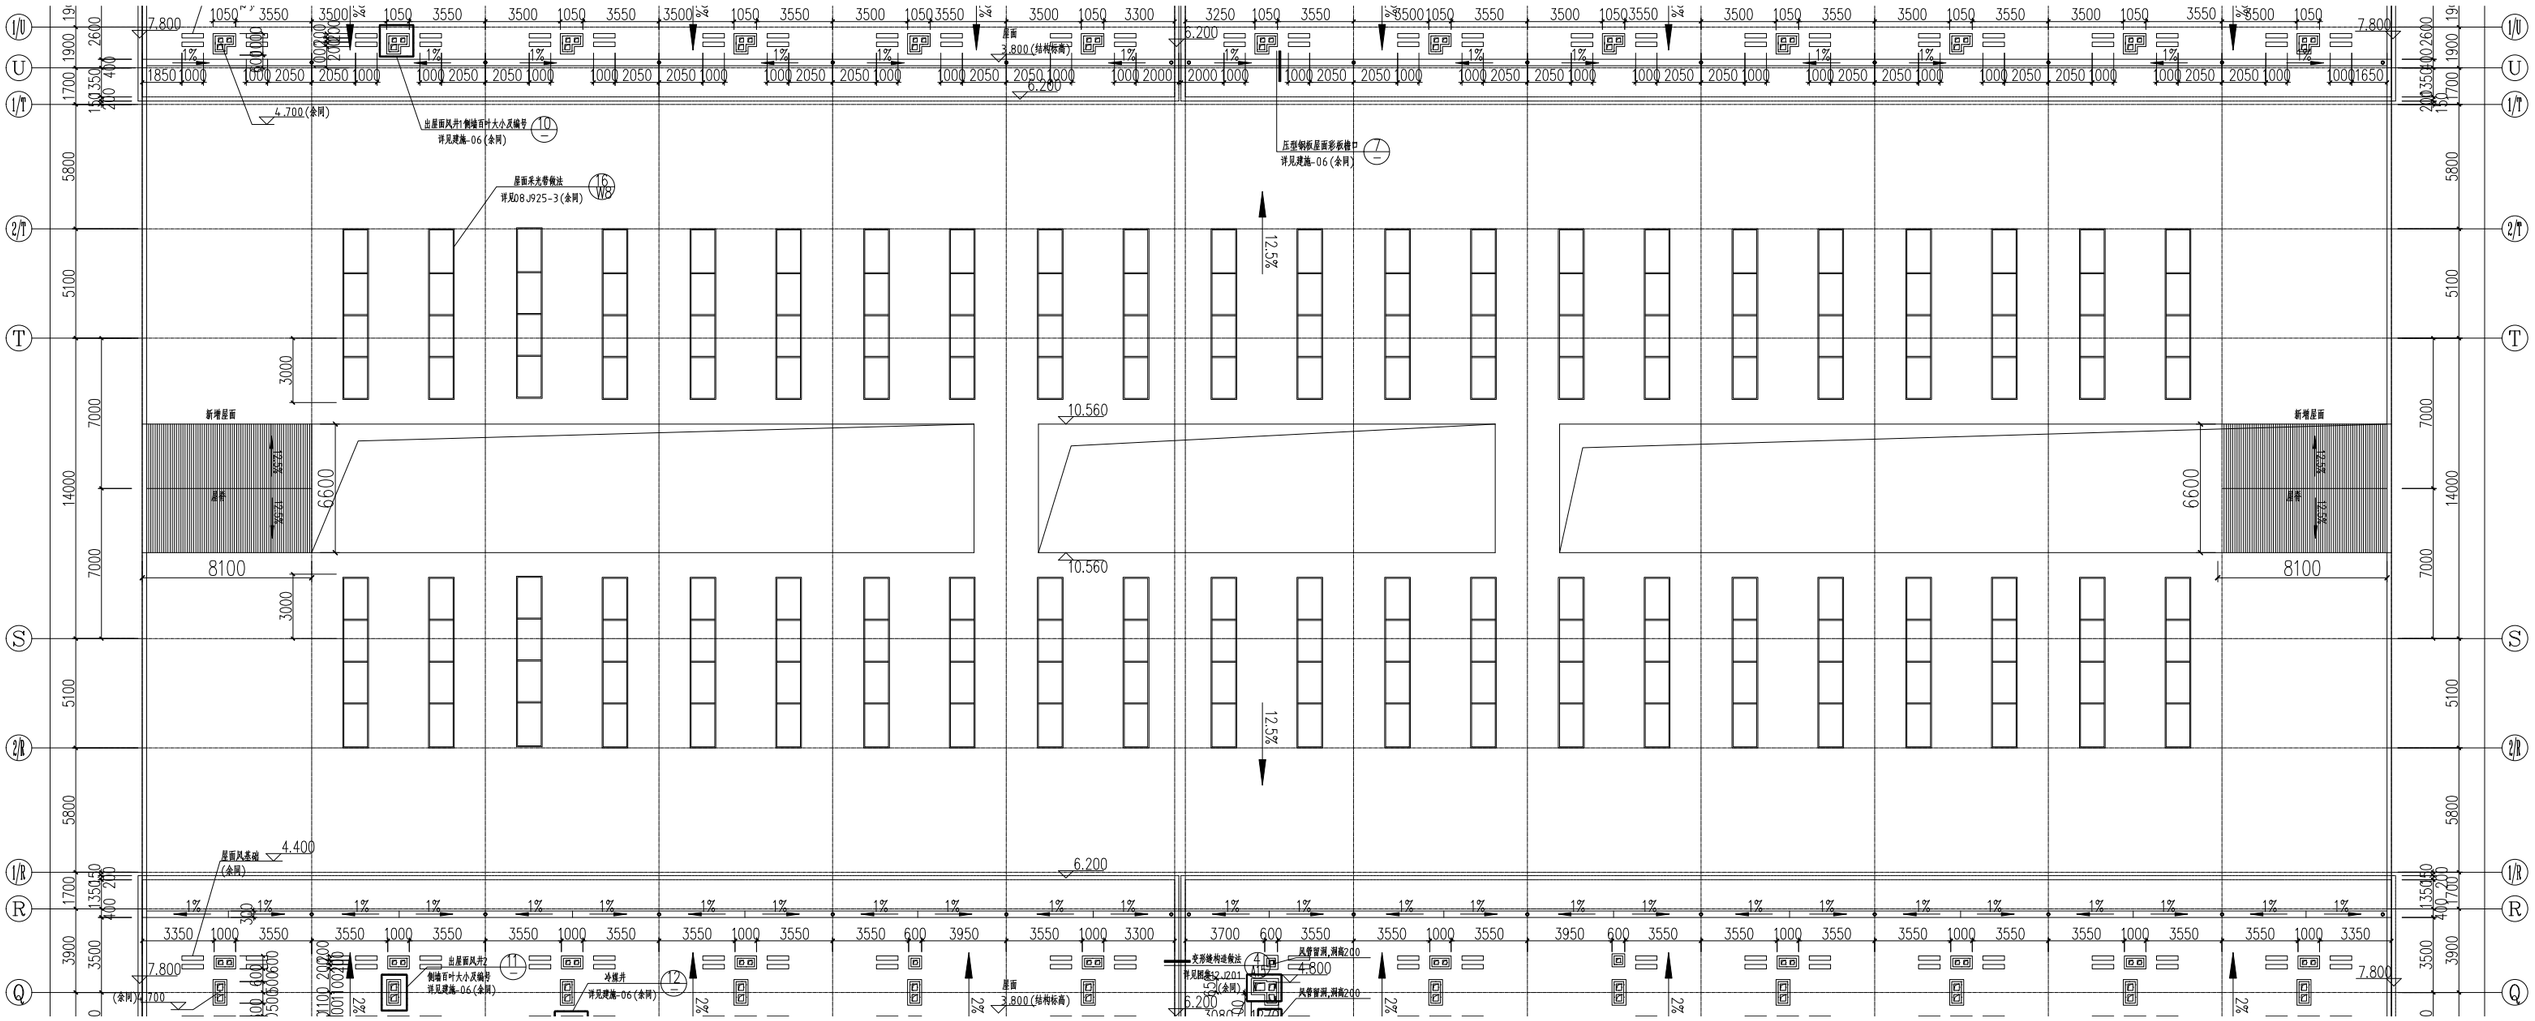
7.800
4.700(余同)
出屋面风井1侧墙百叶大小及编号
详见建施-06(余同)
10
屋面采光带做法
详见08J925-3(余同)
16
WB
屋面
3.800(结构标高)
6.200
压型钢板屋面彩板檐口
详见建施-06(余同)
12.5%
新增屋面
10.560
8100
3000
7000
6600
5800
5100
14000
屋面风基础
(余同)
4.400
出屋面风井2
侧墙百叶大小及编号
详见建施-06(余同)
冷媒井
详见建施-06(余同)
12
变形缝构造做法
详见图集12J201
4
风管留洞,洞高200
4.800
(余同)1.700
3900
3500
1350
1700
400
200
1100
2%