

本图设计内容未经设计许可不得在其它地方使用。
DO NOT SCALE ANY DRAWINGS. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE DESIGNER AND MAY NOT BE USED WITHOUT HIS PERMISSION REPORT ANY DISCREPANCIES TO THE DESIGNER PRIOR TO PROCEEDING WITH WORK.

说明
NOTES

执业注册章

江苏深远建筑设计研究院有限公司

JIANSHU SHENTUAN ARCHITECTURE
DESIGN & RESEARCH CO., LTD.
设计证书编号: A232016019

姓名	姓名	姓名	姓名
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计

姓名	姓名	姓名	姓名
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计
设计	设计	设计	设计

南通农副产品物流有限公司


南通农副产品物流中心二区交易区
肉类交易大厅局部消防改造

一层局部火灾报警线路平面图

设计阶段	施工图	设计编号	2023-NK-29
专业	电气	图号	电施-02/02
日期	2023.03	修改次数	A版

出图章

注: 本设计图未加盖设计专用章无效。

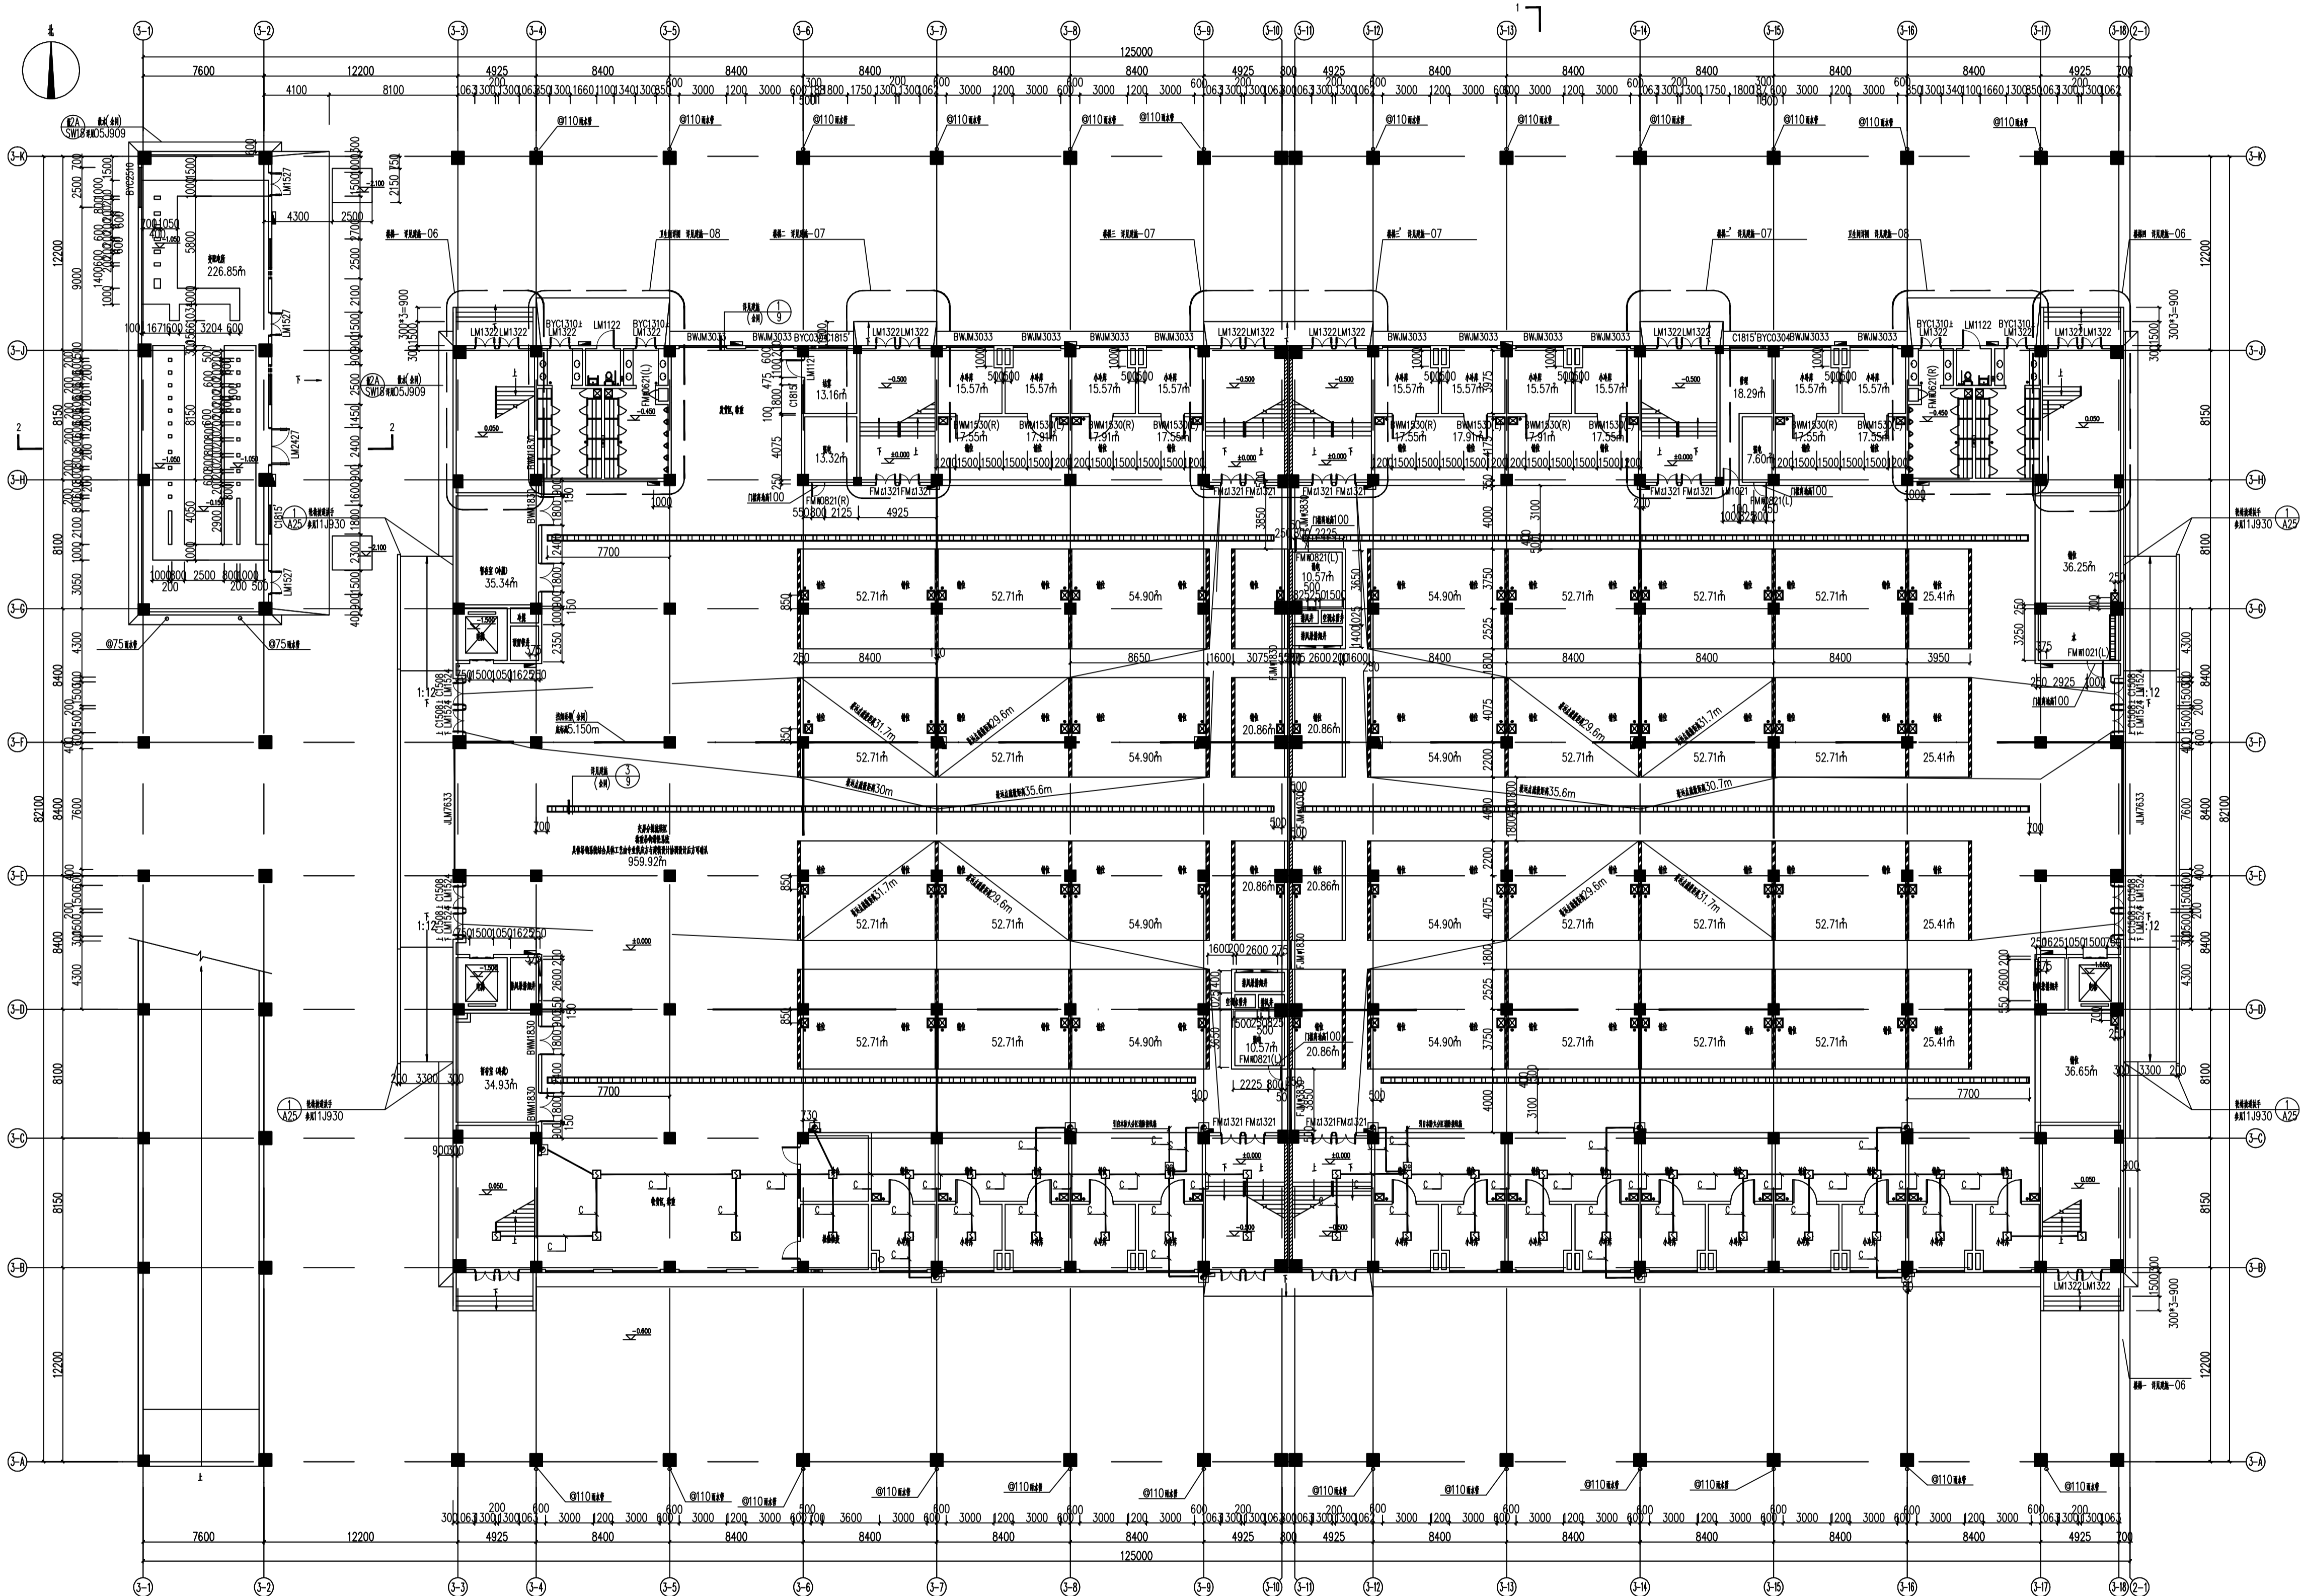

注: 本次改造手报声光报警及消防广播利用原有, 商户内不设应急照明, 楼梯内应急照明利用。

一层局部火灾报警线路平面图 1:150
本图比例尺 1:150
本图比例尺 1:150
本图比例尺 1:150

线型说明:

消防线(C): ZR-RVS-2*1.5-JDG15-WC/CC/FC