


H1	H2	H3	H4	H5	H6
所用电	10kV进线隔离1	计量1	总柜1	母线设备	1T (1250kVA)



1T  
1250kVA  
10/0.4/0.4kV  
降压双绕组变压器  
Dyn11

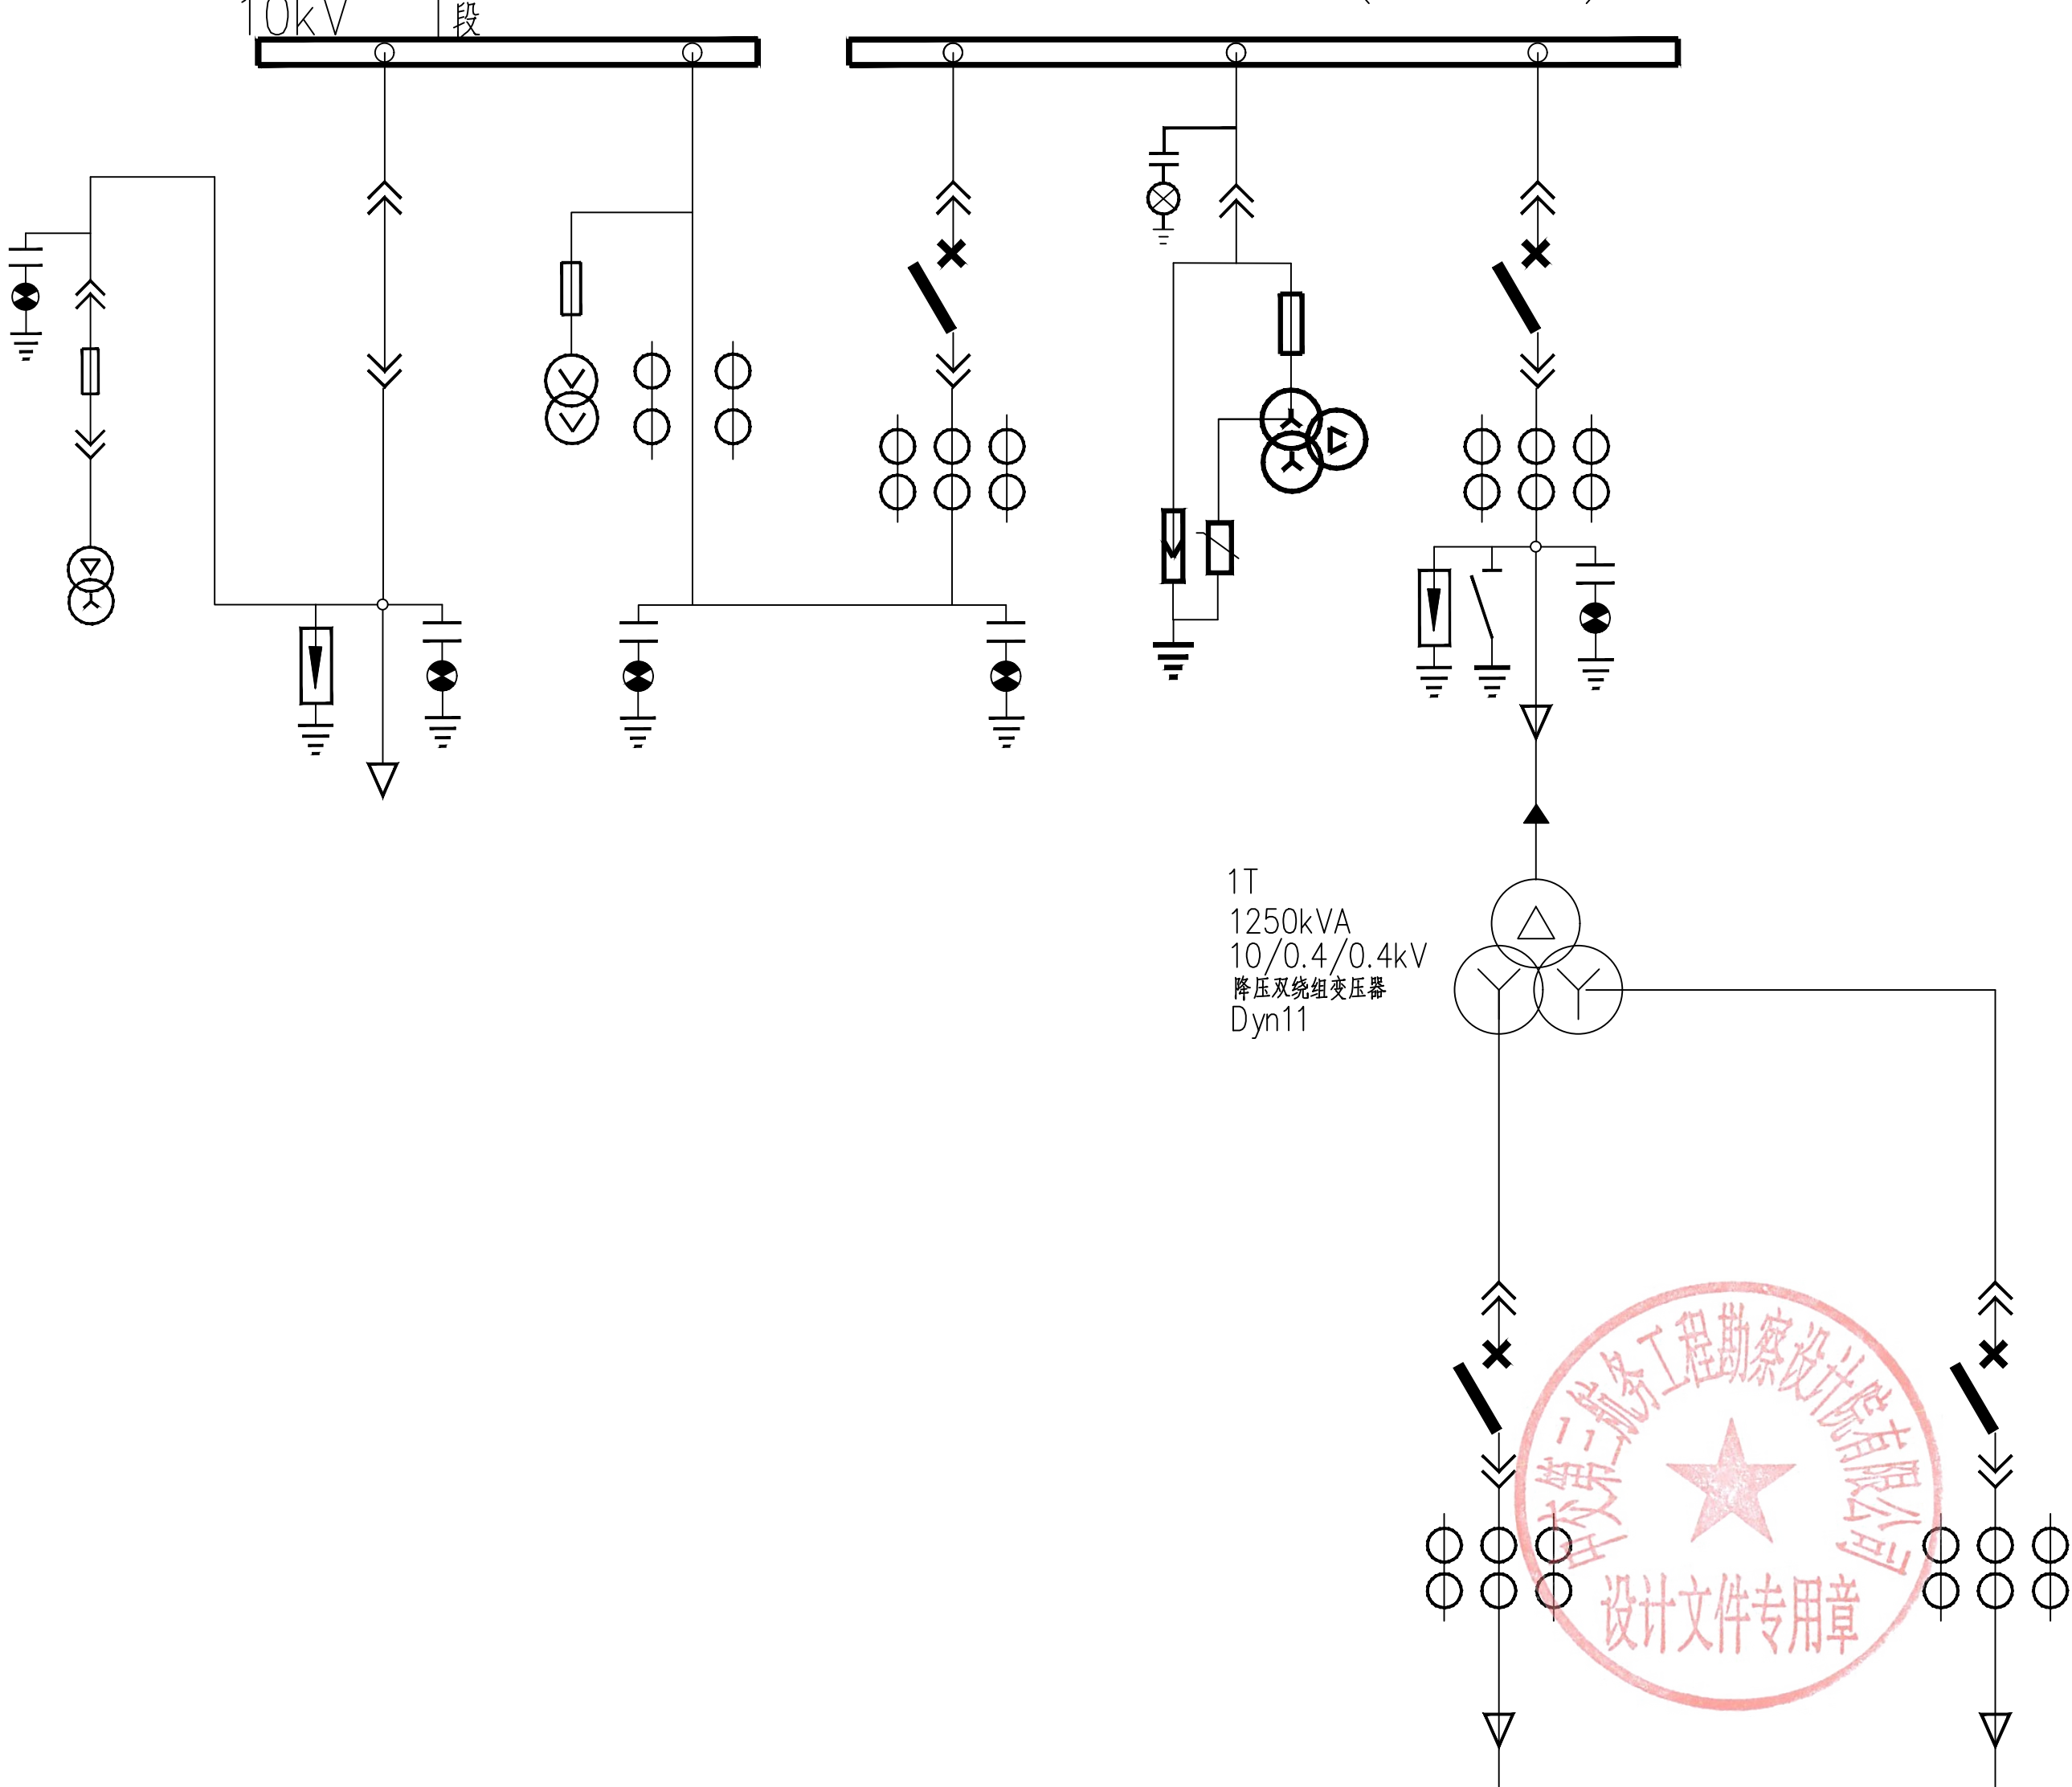

0	2023.3	
版次	日期	备注

中交第三航务工程勘察设计院有限公司			
南通港吕四港区通州作业区一期工程码头岸电系统			

电气主接线图

产品服务反馈				阶 段	专 业	比 例	图 号			
				施工图设计	供电	—	ES002			
				审 定	审 核	校 核	设 计	制 图		
专业	会 签	专业	会 签	陈伟治	陈伟治	林峰	赵海	赵海	赵海	赵海