

- 1、KYN28A-2(固封式)型真空断路器,配一体化弹簧操动机构,分、合闸线圈DC220V,电流0.9/1.0A;储能电机AC220V,80W。

2、PT采用全绝缘型。带电显示器应具备“自检”功能。

3、开关柜设加热除湿和照明功能,且具有五防功能(开关柜后门须有相应的闭锁装置)。闭锁电源应设置独立的电源回路。

4、图中每个馈出回路均装设具有通讯接口的数字式有功电表表。


5、高压总开关及馈出开关至少预留一对辅助接点。
- 6、订货需附平面布置图。


7、计量柜内应装设负荷管理专用八档端子排组,并可加封(一组在手车,一组在柜体仪表室,通过手车转接插头转接)。

8、本图应经供电部门审核,并根据供电部门确定的供电方案修改后方可实施。

9、配置模拟屏,且采用可操作图板。

10、H1与H3设电气和机械连锁,保证不带负荷分闸。

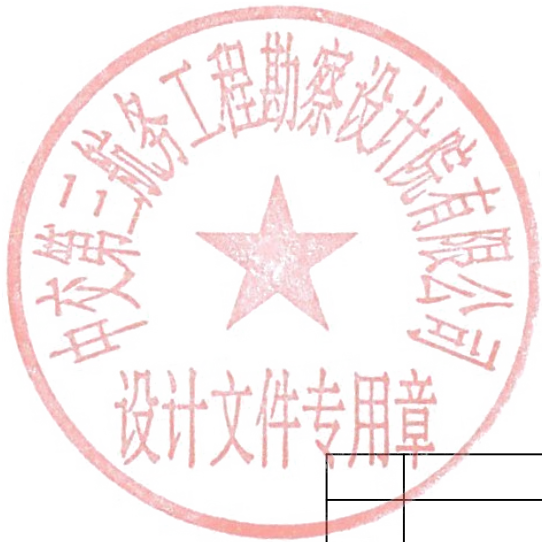

0	2023.3			
版次	日 期	备 注		
 中交第三航务工程勘察设计院有限公司				
南通港吕四港区通州作业区一期工程码头岸电系统				
高压柜配置图				
阶 段	专 业	比 例	图 号	
施工图设计	供电	— —	ES003	
审 定	审 核	校 核	设 计	制 图
陈伟治	陈伟治	林峰	赵海	赵海